

ИР-ОМ-220-Щ ЭЗ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

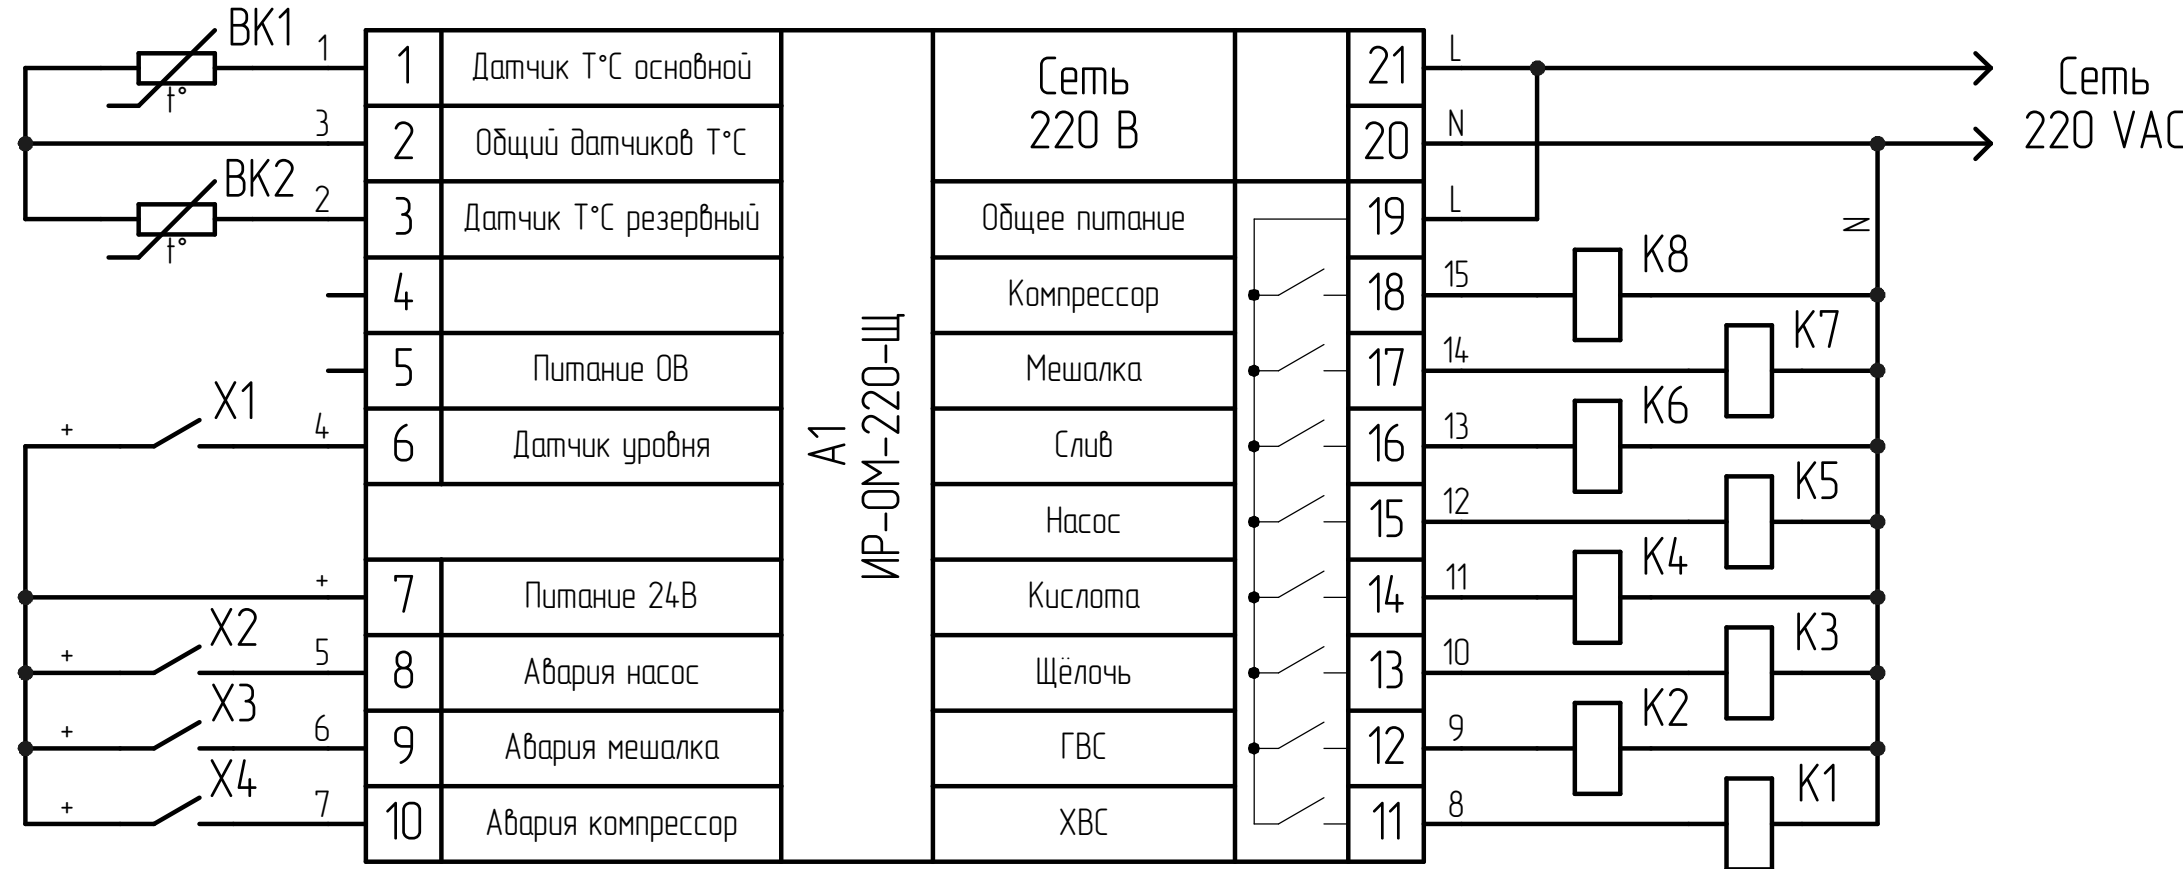

1	Датчик Т°С основной	А1 ИР-ОМ-220-Щ	Сеть 220 В	21	L
2	Общий датчиков Т°С		Общее питание	20	N
3	Датчик Т°С резервный		Компрессор	19	L
4			Мешалка	18	15
5	Питание 0В		Слив	17	14
6	Датчик уровня		Насос	16	13
7	Питание 24В		Кислота	15	12
8	Авария насос		Щёлочь	14	11
9	Авария мешалки		ГВС	13	10
10	Авария компрессор		ХВС	12	9
				8	

БК1	Датчик температуры основной. NTC 10k
БК2	Датчик температуры резервный. NTC 10k
X1	Датчик уровня
X2	Авария насос
X3	Авария мешалки
X4	Авария компрессор
K1	ХВС
K2	ГВС
K3	Щёлочь
K4	Кислота
K5	Насос
K6	Слив
K7	Мешалка
K8	Компрессор

				<b>ИР-ОМ-220-Щ ЭЗ</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контроллер автоматического управления охладителем молока версии 1.4.3 схема электрическая принципиальная		
Разраб.		Касаткин		15.03.24			
Проб.							
Т.контр.							
И.контр.							
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
					Лист	Листов 1	
					ООО "Инновационные решения" г. Ижевск		